

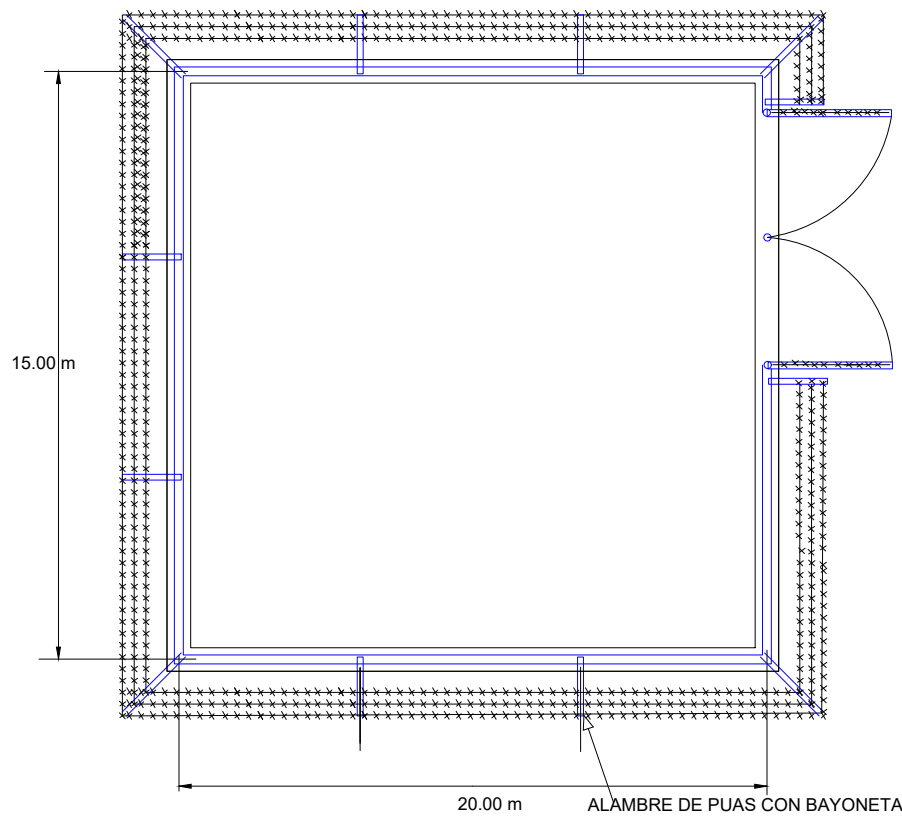


DETALLE PUERTA DE ACCESO

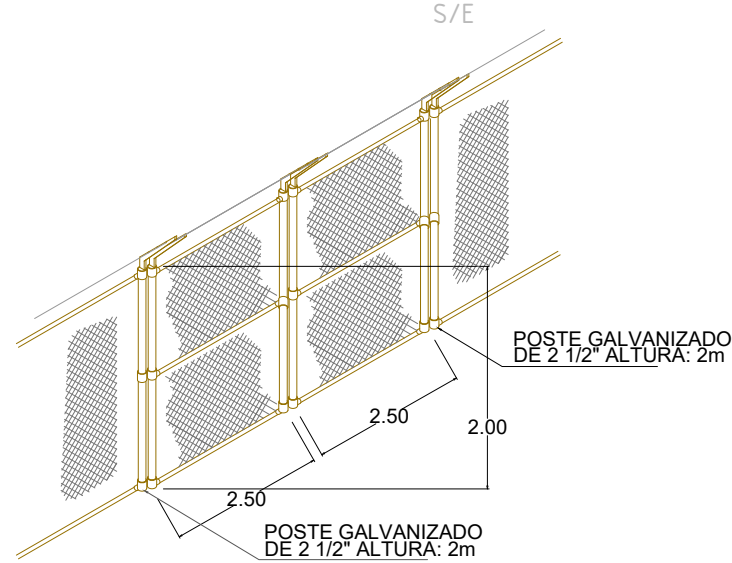


PLANTA DE CERCO DE PROTECCIÓN


DETALLES DE CERCO PERIMETRAL

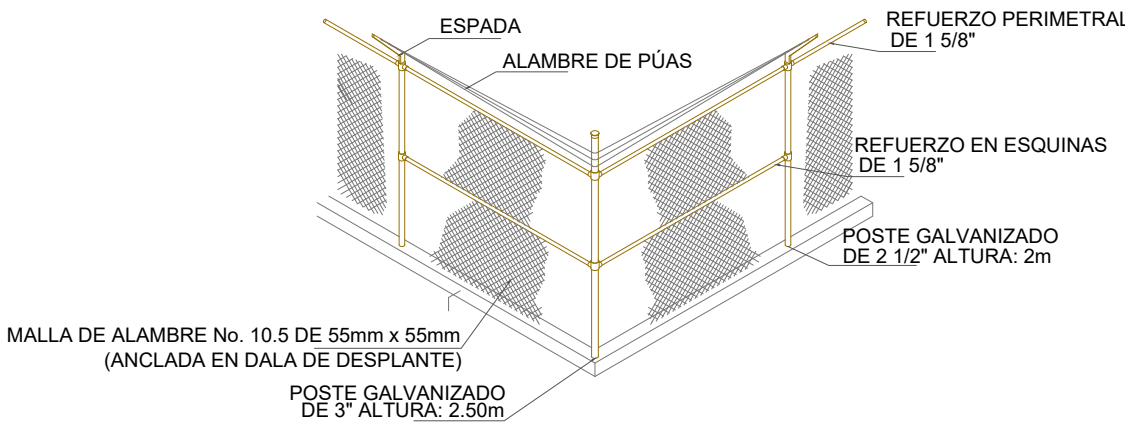

ISOMÉTRICO
DETALLE EN ESQUINAS DE CERCO PERIMETRAL

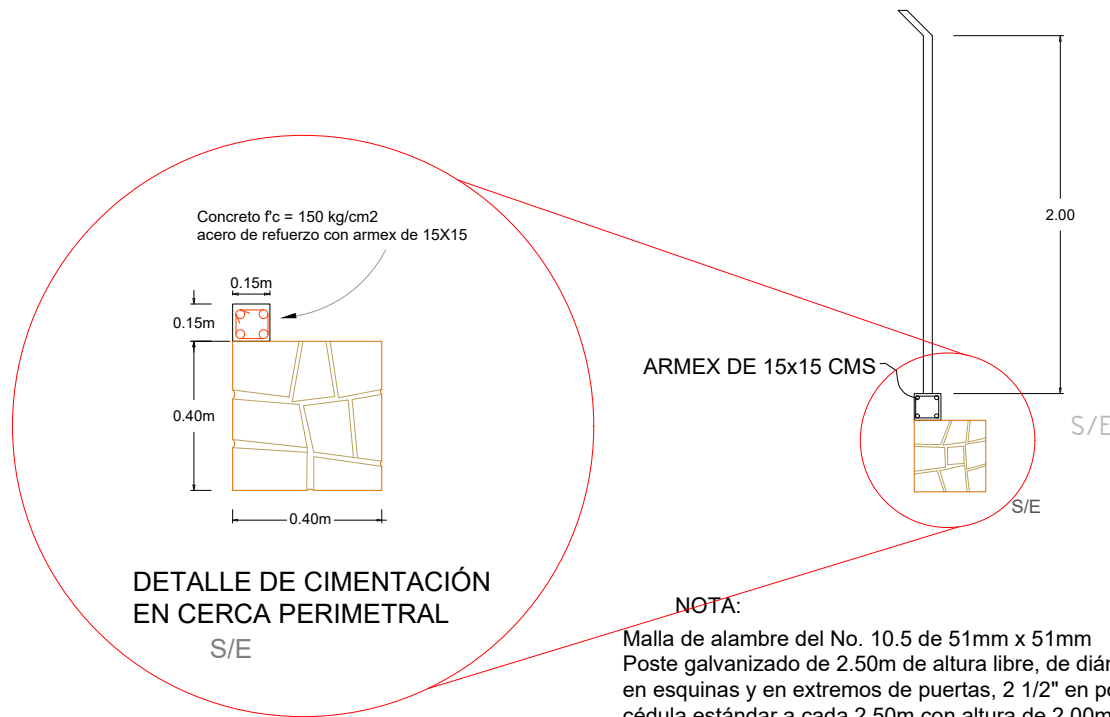

NOTA:
Malla de alambre del No. 10.5 de 51mm x 51mm
Poste galvanizado de 2.50m de altura libre, de diámetro de 3" en esquinas y en extremos de puertas, 2 1/2" en postes intermedios
cédula estándar a cada 2.50m con altura de 2.00m, incluye accesorios, y postes horizontales de diámetro de 1 5/8", reforzado en esquinas (ver detalle)

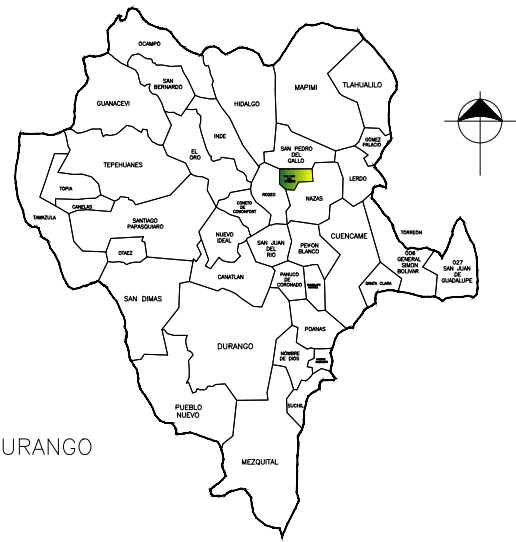

MACROLOCALIZACIÓN



MICROLOCALIZACIÓN

DATOS DE PROYECTO

POBLACION DE CENSO 2020	124 Hab.
POBLACION DE PROYECTO (2040)	186 Hab.
DOTACION	150 Lts./Hab./Dia
GASTOS	
GASTO MAEDIO	0.324 Lts./seg.
GASTO MAXIMO DIARIO	0.421 Lts./seg.
GASTO MAXIMO HORARIO	0.757 Lts./seg.
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA	1.3
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA	1.8

NOTAS:

SIMBOLOGIA

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

	PROYECTO: REEQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SOLAR Y SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO	
	UBICACION: SAN JOSE DEL REFUGIO, SAN LUIS DEL CORDERO, DGO.	FECHA: MAY. / 2025
PLANO DE: CASETA Y CERCO	CLAVE:	ESCALA: SE
DIRECTOR GENERAL: ING. YADIRA GRACIELA NARVAEZ SALAS	SUBDIRECTOR TECNICO: ING. RUBÉN DARIO GUTIÉRREZ	PLANO: 01/01
REVISOR: ING. MARITZA ISABEL AMADOR	PROYECTISTA: ING. MARITZA ISABEL AMADOR	